

Technické a barevné změny vyhrazeny.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová

Česká republika


☎ 800 111 506

e-mail: info@korado.cz

www.korado.cz

KORAVENT 100

Lokální větrací jednotka
s hlukovým útlumem

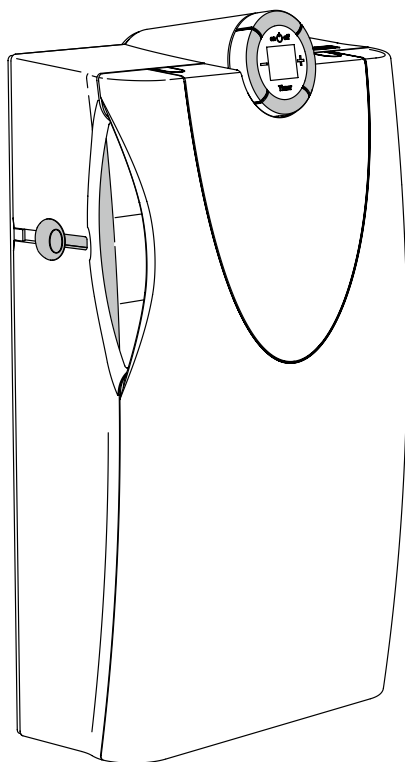

Obsah

Použití v souladu s určeným účelem	2
Bezpečnostní pokyny	3
Pokyny k čištění	3
Funkce	4
Rozsah dodávky	4
Montáž	5
Obsluha a ovládání	14
Údržba	16
Technická data	19
Příslušenství	19
Upozornění k záručním podmínkám	20
Prohlášení o shodě	21

Důležité pokyny!

Před prvním uvedením do provozu

si pečlivě přečtete následující pokyny a upozornění.

Použití v souladu s určeným účelem

- Používejte větrací jednotku výhradně k větrání uzavřených vnitřních prostor.
- Větrací jednotka není vhodná k použití u bazénů a/ nebo ve vlhkých prostorách.
- Bezpodmínečně použijte z vnější strany krycí mřížku, který je součástí balení a slouží jako ochrana proti povětrnostním vlivům.
- Neprovádějte montáž jednotky do znečištěných prostor a postarejte se o to, aby nebylo jednotkou možné nasávat žádné škodliviny.
- Přístroj není určen k přívodu spalovacího vzduchu.
- Musíte dodržet teplotu okolního prostoru 0 °C až +40 °C.
- Používejte přístroj pouze s originálním příslušenstvím
- Montáž přístroje musí vždy provést zkušený odborník v souladu s Pokyny pro montáž a Montážním návodem.
- Respektujte a dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci s elektrickým nářadím a případně pro práci ve výškách.
- Používejte přístroj pouze v dobrém technickém stavu.
- Neprovádějte žádné změny na součástech přístroje.
- Dbejte na to, aby ventilační otvory zůstávaly volné a nezastavujte je dalšími přístroji, nábytkem nebo jinými předměty.
- Neodkládejte žádné předměty na jednotku.
- Respektujte prosím, že jednotka není uzavřena, aby se zajistilo minimální větrání a aby se také preventivně zabránilo zahnízdění hmyzu.
- Při zapnutém tlakovém ventilátoru musí být alespoň jeden z obou ventilačních otvorů otevřený.
- V případě závady nechte přístroj zkontrolovat pouze odborníkem.

Bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a rovněž osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem anebo pokud byly poučené o bezpečném používání přístroje a chápou z toho vyplývající nebezpečí ohrožení. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.



Pozor!

Přístroj v provozu je pod elektrickým proudem. Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem nebo požárem. K zabránění újmám pro osoby a věcným škodám respektujte a dodržujte následující:

- Připojte síťovou vidlici dle evropských norem pouze do vhodné zásuvky střídavé elektrické sítě 230 V.
- Je-li síťový přívodní kabel tohoto přístroje poškozený, musí ho vyměnit firma servisní služba zákazníkům nebo osoba s obdobnou kvalifikací.
- Jsou-li k připojení přístroje nutné práce na střídavé elektrické síti 230 V, smí je provádět pouze člověk s příslušnou kvalifikací.
- Při ukládání síťového přívodního kabelu ve stavební části je potřeba zajistit bezpečnostní odpojení u všech pólů přívodů.
- Při všech pracích na síti rozvodu elektrického napětí nebo na síti domovní instalace je nutné přísně dodržovat příslušné předpisy dané země.
- Vnikne-li pevný předmět nebo kapalina do vnitřního prostoru přístroje, okamžitě přerušete jeho provoz a odpojte ho od elektrické sítě.

Pokyny k čištění

- Vnější části skříně přístroje čistěte vhodným hadříkem (hadřík navlhčete mýdlovou vodou nebo prostředkem na mytí nádobí).
- Prachový filtr G3 čistěte pouze manuálně (např. vysavačem, vypráním v prostředku na mytí nádobí rozpouštějícími tuky). Filtr nesmíte čistit v pračce!
- Nepoužívejte k čištění žádné agresivní čisticí prostředky ani čisticí prostředky s obsahem rozpuštědel, protože v opačném případě může dojít k poškození povrchové plochy jednotky.
- Při jeho čištění se do vnitřního prostoru jednotky nesmí dostat žádná tekutina.

Funkce

Nástěnná větrací jednotka KORAVENT 100 pomocí elektrického tlakového ventilátoru dopravuje bezhlučně s minimálními energetickými náklady čerstvý vzduch z venku do místnosti. Do místnosti se již vzduch dostává přefiltrovaný, zbavený prachů a popř. i spločin. Je-li ventilátor vypnutý a boční klapky otevřeny, vyrovnáváním tlaku vzduchu mezi venkovním a vnitřním prostředím se čerstvý vzduch dostává zvenku do prostoru místnosti (větrání s rozdílovým tlakem).

V závislosti na účelu použití lze použít různé filtry

Prachový filtr G3 KORAVENT	pro hrubý prach
Pylový filtr F5 KORAVENT	pro pyl/jemný prach
Filtr s aktivním uhlím KORAVENT	např. zápachy ze spalin

Vlastnosti přístroje KORAVENT 100

- Vysoký hlukový útlum
- Nízká vlastní hlučnost
- Filtrace prachu a zápachů
- Indikace nutnosti výměny filtru
- Natavitelný vzduchový výkon
- Funkce časového spínače

Rozsah dodávky


- KORAVENT 100 nástěnná lokální větrací jednotka, s prachovým filtrem G3
- Originál návodu k provozu s vrtací šablonou
- Souprava pro upevnění, skládající se z dvou šroubů, dvou hmoždinek a jedné ucpávky
- Bílá vnější kdyčí mřížka (z PVC)
- PVC ventilační trubka, Ø 80 mm, délka 500 mm

Montáž

Doporučená montáž

- Příklad není určen k přívodu spalovacího vzduchu
- Vhodné místo montáže:
 - v blízkosti elektrické přípojky 230 V AC (délka kabelu přístroje max. 4,5 m)
 - při pevném připojení na síť nad instalační krabicí pod omítku
 - ne v přímé blízkosti termostatů
- Hladká a rovná stěna
- V poloze montáže přístroje nesmějí být ve stěně uloženy žádné kabely ani trubky
- Příklad během montáže a před uvedením do provozu chraňte před znečištěním, tak aby nedošlo k poškození kvalitní povrchové plochy přístroje, doporučujeme Vám během montáže nosit vhodné rukavice

Poloha pro montáž jednotky

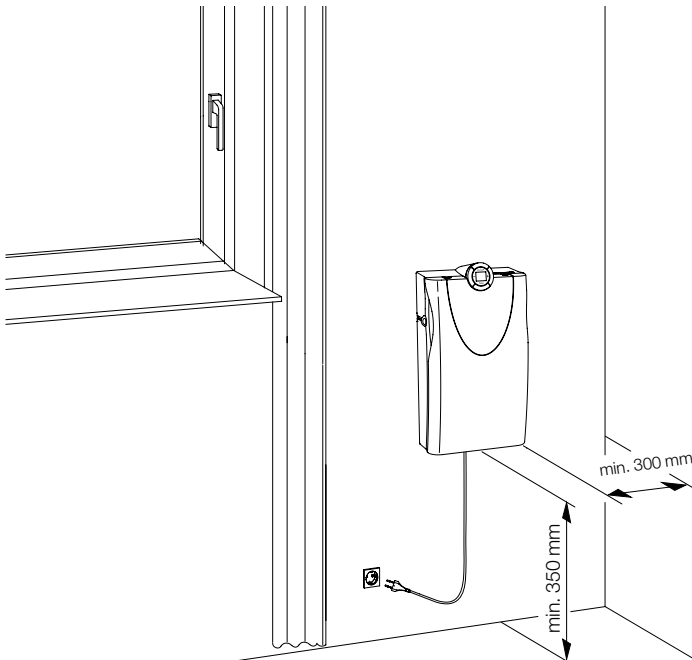

KORAVENT 100



Krok 1: Označení vrtaných otvorů a vyvrtání jádrového otvoru



Pozor!

Vrtáním může dojít k poškození vnitřních uložených kabelů nebo trubek! Před montáží místo vhodným zkušebním přístrojem zkontrolujte, zda ve stěně nejsou uloženy kabely nebo trubky (např. vodovodní potrubí):

1. Vrtací šablonu (součástí dodávky) vyrovnejte vodováhou na vhodném místě – viz doporučená poloha pro montáž jednotky.
2. Označte si na zdi dva upevňovací vrtané otvory a jádrový vrtaný otvor (pro vzduch přiváděný zvenku). V případě potřeby si označte doplňkový upevňovací otvor (B) k volitelnému zajištění přístroje.
3. Vyvrtejte jádrový otvor ($\varnothing \geq 82$ mm). K tomuto účelu vyrovnejte vrtací korunku v úhlu cca 2° až 5° a vyvrtejte průchozí otvor ve směru k vnější stěně.

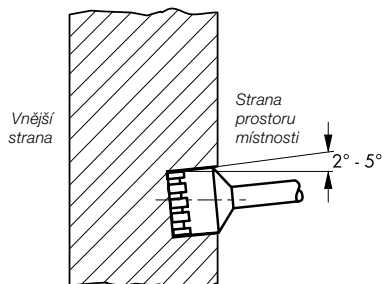


Pozor!

Je-li přístroj KORAVENT 100 kombinovaný s kanálem v ostění, musíte respektovat a dodržovat příslušný návod k montáži.

Krok 2: Vyvrtání upevňovacích otvorů a vložení upevňovacích šroubů


1. Vyvrtejte dva označené upevňovací otvory a v případě potřeby doplňkový upevňovací otvor (B) (všechny vrтанé otvory \varnothing 8 mm, minimální hloubka 45 mm).

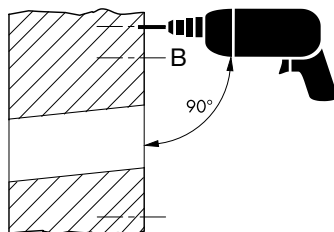

2. Dvě hmoždinky S8 (součást dodávky) vložte do vyvrtaných otvorů – případně vložte další hmoždinku do doplňkového upevňovacího otvoru (B).


Upozornění: V závislosti na vlastnostech stěny (např. sádkarton) si musíte hmoždinky vhodné k použití opatřit sami.

3. Dva vruty do dřeva s čochkovitou zapuštěnou hlavou DIN 7995 – 5 x 50 mm (součástí dodávky) zašroubujte do hmoždinek až na zbývajících 8 mm.




Krok 3: Vložení PVC ventilační trubky do jádrového vrтанého otvoru

1. PVC ventilační trubku (součástí dodávky) zkraťte na tloušťku zdi (rozměr X).

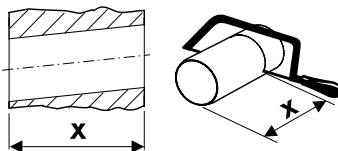

2. Vsuňte ventilační trubku do vyvrtaného otvoru (oba konce v jedné rovině se stěnou).



Doporučení k montáži PVC ventilační trubky


PVC ventilační trubku musíte na straně směrem ven a na straně směrem do místnosti odborně utěsnit v přípojovací spáře (přechodové místo mezi ventilační trubkou a jádrovým vrtaným otvorem).

Přitom je třeba respektovat a dodržovat následující:

- Průřez spáry dimenzujte dostatečně, aby se mohly kompenzovat pohyby materiálů
- Proveďte izolaci přípojovací spáry (tepelnou izolací)
- Přípojovací spáru na vnější straně bezpečně utěsněte proti zatékání srážkové vlhkosti
- Přípojovací spáru na straně místnosti utěsněte vzduchotěsně
- Platí zásada „Větší těsnost uvnitř než zvenku“

Tepelná izolace

Od šířky spáry > 6 mm je pro všechny nástěnné systémy nezbytně potřeba izolace bez dutin provedená vhodnými izolačními materiály. Vyčistěte přípojovací spáru. Přílnavé plochy musejí být čisté a zbavené mastnoty, musíte odstranit zejména zbytky izolačních materiálů.

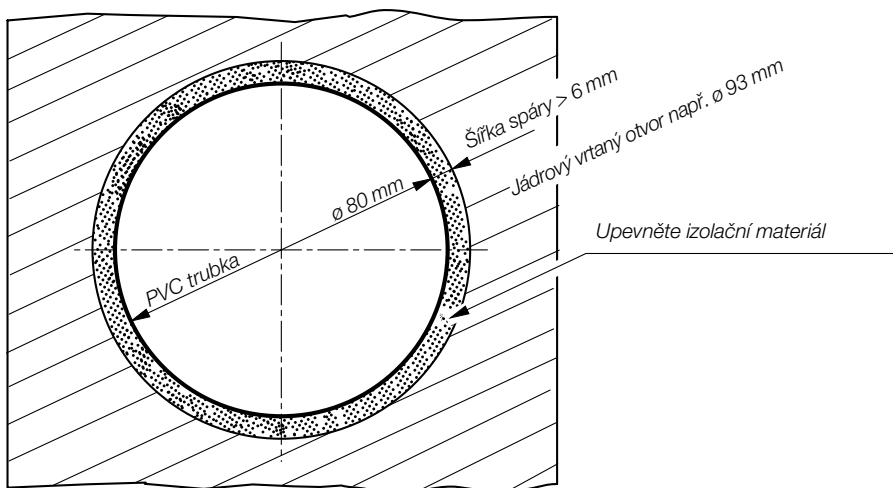

Utěsnění PVC ventilační trubky na straně prostoru místnosti


Aby žádný vlhký teplý vzduch neproudil z prostoru místnosti do vnější stěny, musí být připojovací spára na straně místnosti vzduchotěsná. Jako těsnicí hmotu doporučujeme akryl (respektujte a dodržujte údaje výrobce).

1. Umístění oddělovací vrstvy:

K vyloučení přilnutí na tři boční strany umístěte na dno spáry oddělovací vrstvu (např. kulatou šňůru).

2. Utěsnění připojovací spáry:

Těsnicí hmotu (není součástí dodávky) naneste okolo připojovací spáry PVC ventilační trubky.

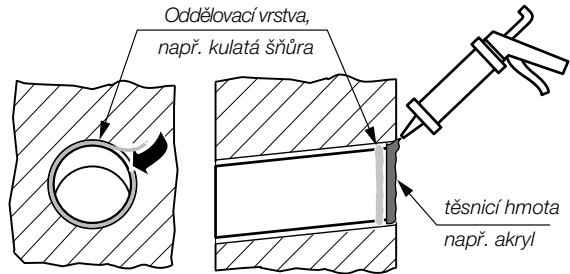

Utěsnění PVC ventilační trubky na vnější straně


K zabránění průniku vlhkosti do vnější stěny musí být utěsnění vnější připojovací spáry umístěné kolem dokola a musí být trvanlivé (utěsnění proti pronikání srážkové vlhkosti). Jako těsnicí hmotu doporučujeme silikon (respektujte a dodržujte údaje výrobce).

KORAVENT 100

Krok 4: Vyvrtání upevňovacích otvorů a vložení upevňovacích šroubů


1. Utěsnění ventilační trubky zvenku:

K vyloučení přilnutí na tři boční strany umístíte na dno spáry oddělovací vrstvu (např. kulatou šňůru).

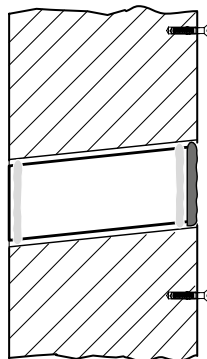


2. Utěsnění vnější krycí mřížky:

Těsnicí hmotu (není součástí dodávky) naneste kolem dokola okolo nátrubku krycí mřížky, jež je součástí dodávky.



3. Nasazení vnější krycí mřížky:


- Lamely musejí směřovat dolů a musejí být ve vodorovné poloze.
- Nátrubek mřížky vsuňte do ventilační trubky.
- Mřížku pevně zatlačte proti stěně, aby se silikon dobře rozdělil a utěsnil ventilační trubku.

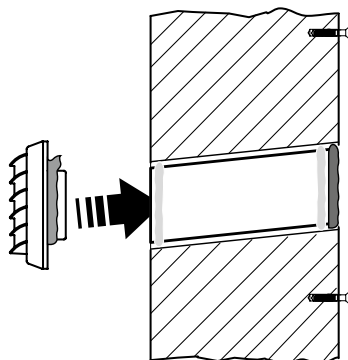

Krok 5a: Připojení síťového přívodního kabelu – standardní připojení

- Integrovaný síťový přívodní kabel je předem namontovaný ve výrobním závodě na délku cca 1,50 m.
- Síťový přívodní kabel můžete přizpůsobit místním daným podmínkám (max. délka kabelu cca 4,5 m).

1. Opatrně nadzdvihněte samolepicí fólii z pěnové hmoty podél vedení kabelu (zadní strana přístroje, vlevo).
2. Integrovaný síťový přívodní kabel vytáhněte ven z jeho vodící drážky a přizpůsobte ho na požadovaný rozměr.
3. Pak síťový přívodní kabel vtačte zase zpět do jeho vodící drážky.

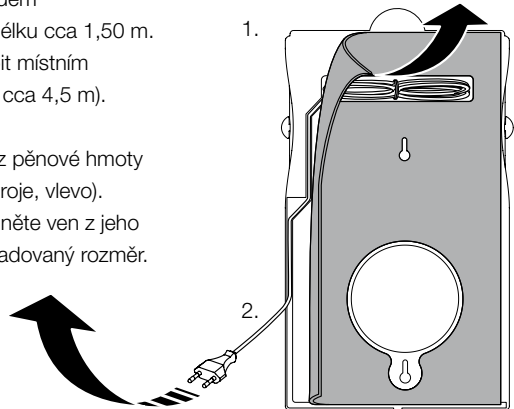

Krok 5b: Připojení síťového přívodního kabelu – pevné připojení na síť




Pozor!

Volné odkryté elektrické součásti. Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem nebo požárem. Před montáží bezpodmínečně vypněte elektrický proud.

1. Síťový přívodní kabel zkraťte vhodným nástrojem (např. boční štípací kleště).
2. Integrovaný síťový přívodní kabel spojte se síťovým kabelem ve stavební části v instalační krabici pod omítkou (např. lustrovou svorkou).


Upozornění: Pro odborné spojení je přihrádka s kabelem přístroje umístěná nad instalační krabicí pod omítkou.

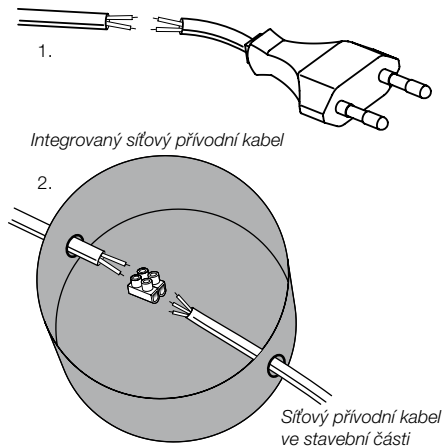


KORAVENT 100

Krok 6: Upevnění a připojení KORAVENT 100


1. Upevňovací otvory na zadní straně přístroje nasadíte na upevňovací šrouby a stlačíte přístroj směrem dolů.
2. Potom zkontrolujete, zda je přístroj pevně usazený.

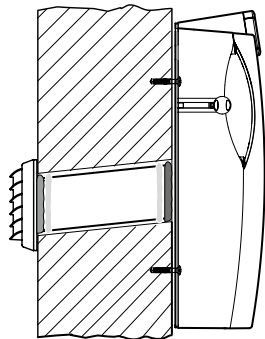


3. Stiskněte čelní kryt v místech obou horních označení a přitáhněte ho směrem k sobě. Čelní kryt vyklopte až k prvnímu citelnému odporu.




4. Uchopte rámeček filtru dole na přepážce a vytáhněte ho z držáku.



5. Přehněte uvnitř uloženou izolační rohož.



6. Ucpávku vtačte do podélného otvoru až na doraz.
7. Přístroj zase smontujte v obráceném pořadí.
8. Vidlici dle evropských norem na integrovaném síťovém přívodním kabelu připojte do zásuvky elektrické sítě 230 V AC.

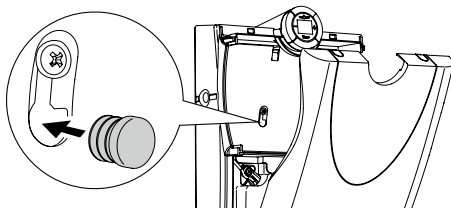


Krok 7 (volitelné): Doplnkové zajištění KORAVENT 100


Přístroj KORAVENT 100 můžete zajistit doplňkovým šroubem (není součástí dodávky), např. když potřebujete přístroj namontovat s otočením o 180°:

- Vyvrtání doplňkových upevňovacích otvorů **s** vrtací šablonou:
Sejměte přístroj z upevnění a proveďte kroky 1 + 2 (viz strany 6 + 7).
- Vyvrtání doplňkových upevňovacích otvorů **bez** vrtací šablony:
Zkontrolujte, zda je přístroj pevně usazený a proveďte následující kroky:


1. Stiskněte čelní kryt v místech obou horních označení a přitáhněte ho směrem k sobě. Čelní kryt vyklopte až k prvnímu citelnému odporu.




2. Uchopte rámeček filtru dole na přepážce a vytáhněte ho z držáku.

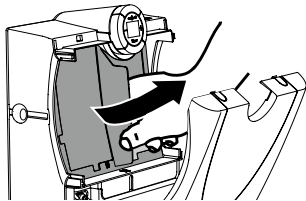

3. Přehněte uvnitř uloženou izolační rohož.

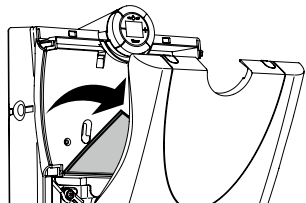

4. V zadní stěně přístroje špičatým předmětem prorážte prohloubení (Ø 8 mm).
5. Sejměte přístroj z upevnění, vyvrtejte doplňkový otvor k zajištění přístroje (Ø 8 mm) a vložte vhodnou hmoždinku (není součástí dodávky).
6. Přístroj opět nasadte na oba upevňovací šrouby a zkontrolujte jeho pevné usazení.
7. Vhodný šroub prostrčte určeným prohloubením (v zadní straně přístroje) do hmoždinky a přišroubujte ho.
8. Přístroj zase smontujte v obráceném pořadí.

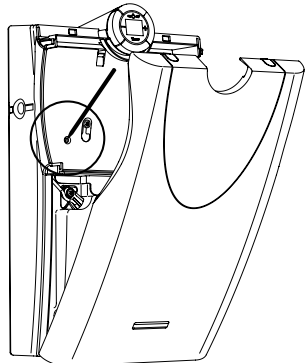


KORAVENT 100

Obsluha a ovládání


Provoz s rozdílovým tlakem

Ve vypnutém stavu funguje přístroj KORAVENT 100 jako ventilátor s rozdílovým tlakem na základě vyrovnávání tlaku mezi vnějším a vnitřním prostředím. Boční klapky otevírají/uzavírají výstup vzduchu a plynule regulují proudění vzduchu. Nedoporučujeme uzavírat boční klapky na delší období (několik dní).

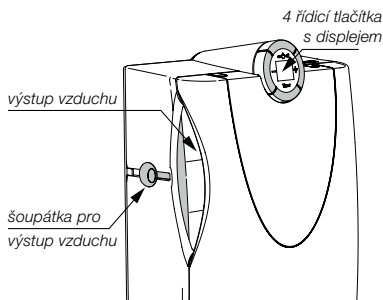


Provoz tlakového ventilátoru

- Pro provoz s tlakovým ventilátorem musí být přístroj připojený na elektrickou síť 230 V a minimálně jeden z bočních ventilačních otvorů musí být otevřený.
- **Zapnutí a vypnutí přístroje**
- Tlačítka **on** a **off** přístroj zapnete resp. vypnete.




Nastavení stupňů vzduchového výkonu

Přístroj se v zásadě spouští s naposledy nastaveným stupněm vzduchového výkonu. Stupeň vzduchového výkonu můžete kdykoli změnit.

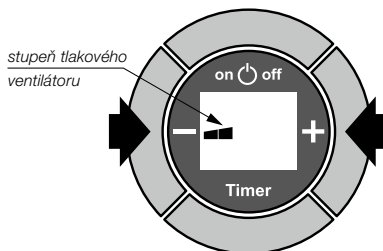

- Tlačítko + stiskněte 1x: Nastaví se vyšší stupeň vzduchového výkonu (zareaguje s časovou prodlevou).
- Tlačítko – stiskněte 1x: Nastaví se nižší stupeň tlakového ventilátoru.
- Doporučený stupeň vzduchového výkonu pro jednu osobu v místnosti: 30 m³/h
- Doporučený stupeň vzduchového výkonu pro dvě osoby v místnosti: 60 m³/h
- Max. stupeň vzduchového výkonu: 180 m³/h (bliká indikace max)



Funkce časového spínače


Tlačítkem **Timer** aktivujete/deaktivujete funkci časového spínače. Aktivovaný časový spínač spustí přístroj do chodu na předem zvolený časový interval (v hodinách). Předvolba nastavení z výrobního závodu je 8 hodin. Po uplynutí časového intervalu chodu se větrací jednotka automaticky vypne. 24 hodin po aktivaci časového spínače se přístroj spustí automaticky znovu s naposledy zvolenými nastaveními. Tento proces se cyklicky opakuje každých 24 hodin. Vypnutím časového spínače tuto funkci ukončíte.

Upozornění: Po výpadku elektrického proudu musíte časový spínač aktivovat znovu.

Nastavení časového spínače


Časový interval chodu s časovým spínačem je nastavitelný v rozsahu 1–18 hodin a lze ho kdykoli změnit.

1. Stiskněte tlačítko **Timer** 1× (opětovný stisk funkci časového spínače ukončí).



2. Nastavení časového intervalu chodu:


- Ke zkrácení časového intervalu chodu ihned stiskněte tlačítko –.
- K prodloužení časového intervalu chodu ihned stiskněte tlačítko +.

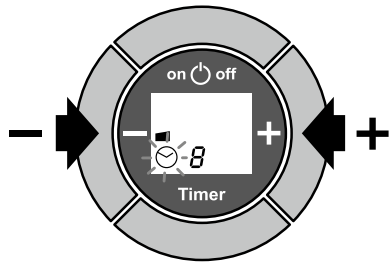

Upozornění: Displej se krátce rozsvítí, symbol hodin blikne a zobrazí se nastavený stupeň tlakového ventilátoru a časový interval chodu v hodinách.

Upozornění: Cca 5 s po nastaveném časovém intervalu chodu se displej přepne na zobrazení zbývajících časového intervalu chodu.

- Zbývajcí časový interval chodu: 5:59 hod.
(nastavený časový interval chodu: 6:00 hod.)




Údržba

Výměna filtru


Při snižovaném výkonu musíte filtr vyměnit. Po 6 měsících doby provozu se na displeji zobrazí indikace nutnosti výměny filtru **L**.

Upozornění: Filtry pro rozdílné možnosti použití naleznete v příslušenství (na straně 21).




Demontáž a montáž filtru

1. Vypněte přístroj, stiskněte čelní kryt v místech obou horních označení a současně ho přitáhněte směrem k sobě.



2. Uchopte rámeček filtru dole na přepážce a vytáhněte ho z držáku.




3. Vyjměte filtr z jeho rámečku a vložte nový filtr.

Upozornění: Filtr F5 vkládejte hladkou povrchovou plochou směrem k přepážce držáku.

4. Vtlačte rámeček filtru zase do držáku a uzavřete čelní kryt, až zapadne do aretace.

5. Stiskněte tlačítko – cca na 5 s, až zhasne indikace nutnosti výměny filtru **L**.



Čištění vzduchové cesty

Demontáž ochranné mřížky

Při silném znečištění musíte vyčistit vzduchové cesty v přístroji. K tomuto účelu musíte vymontovat filtr a ochrannou mřížku. Volně odkryté elektrické součásti.




Pozor!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem nebo požárem.

- Před každým otevřením vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky (nikdy netahejte za kabel), abyste přístroj odpojili od elektrické sítě.
- U pevného síťového připojení vypněte přívod elektrického proudu do jednotky.


1. Stiskněte čelní kryt v místech obou horních označení a současně ho přitáhněte směrem k sobě. Čelní kryt vyklopte až za první citelný odpor ven tak daleko, až se uvolní z držáku. Uchopte rámeček filtru dole na přepážce a vytáhněte ho z držáku (viz výměna filtru, strana 18).
2. Vhodný šroubovák s plochou čepelí prostrčte střední dutinou v ochranné mřížce do vodorovné štěrby aretace (zadní strana přístroje) přitom uvnitř uloženou pěnovou hmotu stlačujte směrem dolů.
3. Šroubovák zatlačte do aretace, až se uvolní blokování upevňovacího pásku.
4. Vytáhněte ochranou mřížku z vedení.
5. Vzduchovou cestu opatrně manuálně vyčistěte, např. vysavačem.

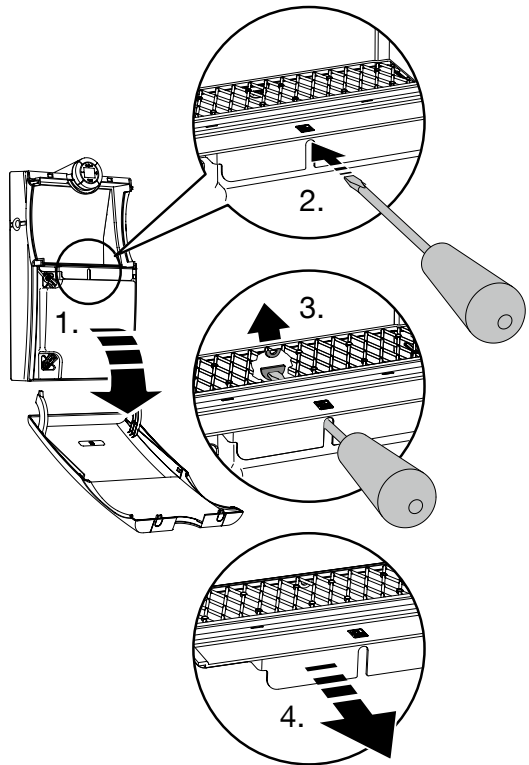

KORAVENT 100


Montáž ochranné mřížky

1. Vložte ochrannou mřížku do pravé a levé vodicí drážky.
2. Přitlačte ochrannou mřížku lehkým tlakem proti zadní stěně, přitom opatrně nadzdvihněte upevňovací pásek a vtačte ho do aretace.

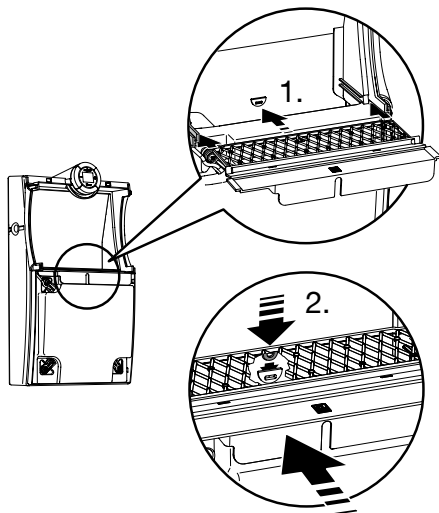


Vložení čelního krytu

1. Spodní hranu čelního krytu nasadíte vodorovně na spodní hranu přístroje.

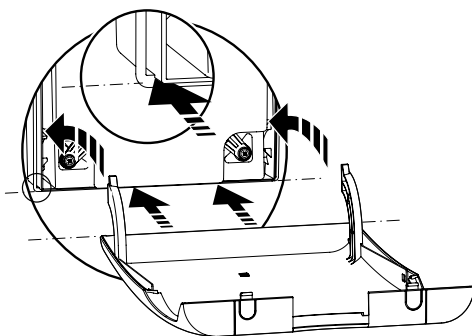

2. Obě ramena držáku čelního krytu vtačte směrem dovnitř a přitom současně uzavřete čelní kryt. Během procesu uzavírání musí hrana čelního krytu bezpodmínečně dosedat na spodní hraně přístroje.

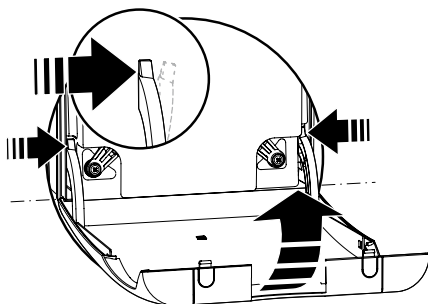

Technická data

Vlastní hlučnost měřená dle DIN EN ISO 3741	při 60 m ³ /h (s A ₀ = 10 m ²): L _{PA} = 24 dB(A)
Zvuková izolace dle DIN EN ISO 140-10:	s prachovým filtrem G3:
2 klapky otevřeny	D _{n,e,w} 50 dB
1 klapka otevřena	D _{n,e,w} 53 dB
Obě klapky uzavřeny	D _{n,e,w} 57 dB
Vzduchový výkon s ventilátorem	Filtr G3 cca 30 - 180 m ³ /h
KORAVENT 100	Filtr F5 cca 15 - 160 m ³ /h
	Filtr s aktivním uhlím cca 15 - 160 m ³ /h
Napájecí napětí	230 V AC/50 Hz 0,14 A
Příkon	při min. vzduchovém výkonu 2 W
	při 60 m ³ /h 5 W
	při max. vzduchovém výkonu 30 W
Třída ochrany	II, s ochrannou izolací
Stupeň krytí	IP 40
Materiál skříně	ASA, s přibarvením
Připojovací kabel (navinutý v přihrádce pro kabel)	Délka max. 4,5 m, bílý, s vidlicí dle e. norem
Rozměry (Š × V × H)	270 mm × 467 mm × 132 mm
Hmotnost	3,12 kg
Přípustná teplota použití (na str. vnitřního prostoru)	0 °C až +40 °C

Příslušenství

Stručný text k materiálu

Hrubý prachový filtr (typ G3)
Jemný pylový filtr (typ F5)
Filtr s aktivním uhlím (filtrace škodlivých látek a pachů)
PVC rámeček filtru
Vnější ochranná krycí mřížka – barva bílá
Vnější ochranná krycí mřížka – barva hnědá (RAL 8019)
Vnější hliníková ochranná krycí mřížka
PVC trubka určená do prostupu stěnou, délka 500 mm
PVC trubka určená do prostupu stěnou, délka 1000 mm

Objednací kód

Z-VJ001
Z-VJ002
Z-VJ003
Z-VJ006
Z-VJ007
Z-VJ008
Z-VJ009
Z-VJ012
Z-VJ013

Upozornění týkající se odpovědnosti za přístroj

Účel použití

Jakékoliv způsoby použití přístroje, které neodpovídají jeho použití v souladu s určeným účelem použití, a také jakékoliv úpravy nebo změny přístroje včetně všech příslušných konstrukčních dílů a součástí, které společnost KORADO, a.s. výslovně nepovolila, jsou přísně zakázány. V případě nedodržení tohoto ustanovení společnost KORADO, a.s. nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na zdraví ani na majetku.

Záruka

Společnost KORADO, a.s. poskytuje na přístroje zákonní záruku 2 roky, přičemž tato záruka platí jenom za předpokladu odborné instalace přístroje a správného zacházení s přístrojem. V rámci případné reklamace je společnost KORADO, a.s. oprávněna vyměnit jednotlivé komponenty přístroje nebo celé jednotky. Následné škody jsou ze záruky vyloučeny, pokud zákon nestanoví jinak. Jsou-li na přístroji a/ nebo na jeho jednotlivých součástech provedené úpravy nebo změny, které společnost KORADO, a.s. předtím nepovolila, popřípadě které nejsou uvedené v tomto Návodu k použití, nebo je přístroj a/nebo jeho jednotlivé součásti v demontovaném nebo částečně rozloženém stavu, záruka zaniká.

Vyloučení odpovědnosti

Přístroj a jeho součásti podléhají přísným kontrolám kvality. Proto při obvyklém běžném používání pracují spolehlivě a bezpečně. Společnost KORADO, a.s. vylučuje svojí odpovědnost za následné škody a/ nebo nárok na náhradu škody s výjimkou případů, že škoda byla ze strany společnosti KORADO, a.s. způsobená úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Tím není dotčena odpovědnost společnosti KORADO, a.s. týkající se odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Tím není také dotčena odpovědnost za zaviněné porušení podstatných povinností stanovených smlouvou, avšak odpovědnost je v těchto případech omezená na předvídatelné škody. Přenesení důkazního břemene v neprospěch (na úkor) spotřebitele není s výše uvedenými ustanoveními spojena.

V případě přístrojů s provozem pod elektrickým proudem

Ochrana životního prostředí

Společnost KORADO, a.s. dbá, jak tomu bylo i doposud, na ochranu životního prostředí a na to, aby přístroje plnily požadavky nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. V návaznosti na to společnost KORADO, a.s. postupně eliminuje použití látek nebezpečných pro životní prostředí tak, jak je to jen technicky možné, až do jejich úplného vyloučení. Elektrické zařízení nepatří do běžného odpadu domácností.

Připomínky k dokumentaci

Rádi přijmeme případné upozornění a návrhy přispívající k zlepšení naší dokumentace. Své podněty nám prosím zašlete prostřednictvím e-mailu na adresu info@korado.cz

Prohlášení o shodě

V souladu se směrnicemi 2004/108/ES a 2006/42/ES

KORADO, a.s.
Bří Hubálků
560 02, Česká Třebová

prohlašuje, že

Větrací jednotka

Výrobek

KORAVENT 100

Identifikační údaje výrobku

je ve shodě s následujícími normami:

EN 55014-1: 2006
EN 55014-2: 1997 + A1
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 1995 + A1, A2
EN 60335-1: 2010
EN 60335-2-80: 2003 + A1: 2004, EN 62233: 2008
EN 62233 Br.1: 2008, EN 62233: 2008-11
EN ISO 12100: 2010 RoHS 2011/65/EU

Toto prohlášení je vydáno na základě následujících protokolů:

- EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH-Prüfprotokoll 14/324
- VDE -Ausweis Nr. 40003700
- Strojírenský zkušební ústav, s.p, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
Závěrečný protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č.30-12715



Česká Třebová, 2015-07-07

.....
Ing. Miloš Sotona, Production Director

Technickou dokumentaci poskytuje firma KORADO, a.s.

Toto prohlášení potvrzuje shodu s výše uvedenými směrnicemi.
Je potřeba dodržet bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentaci k výrobku.

Technické zmeny a zmeny farieb vyhradené.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová

Česká republika

e-mail: info@korado.cz

www.korado.cz